


Схема подключения ООО "НУТЭП" к водоводу МУП "Водоканала города Новороссийска" в баке резерва воды. Ангары.

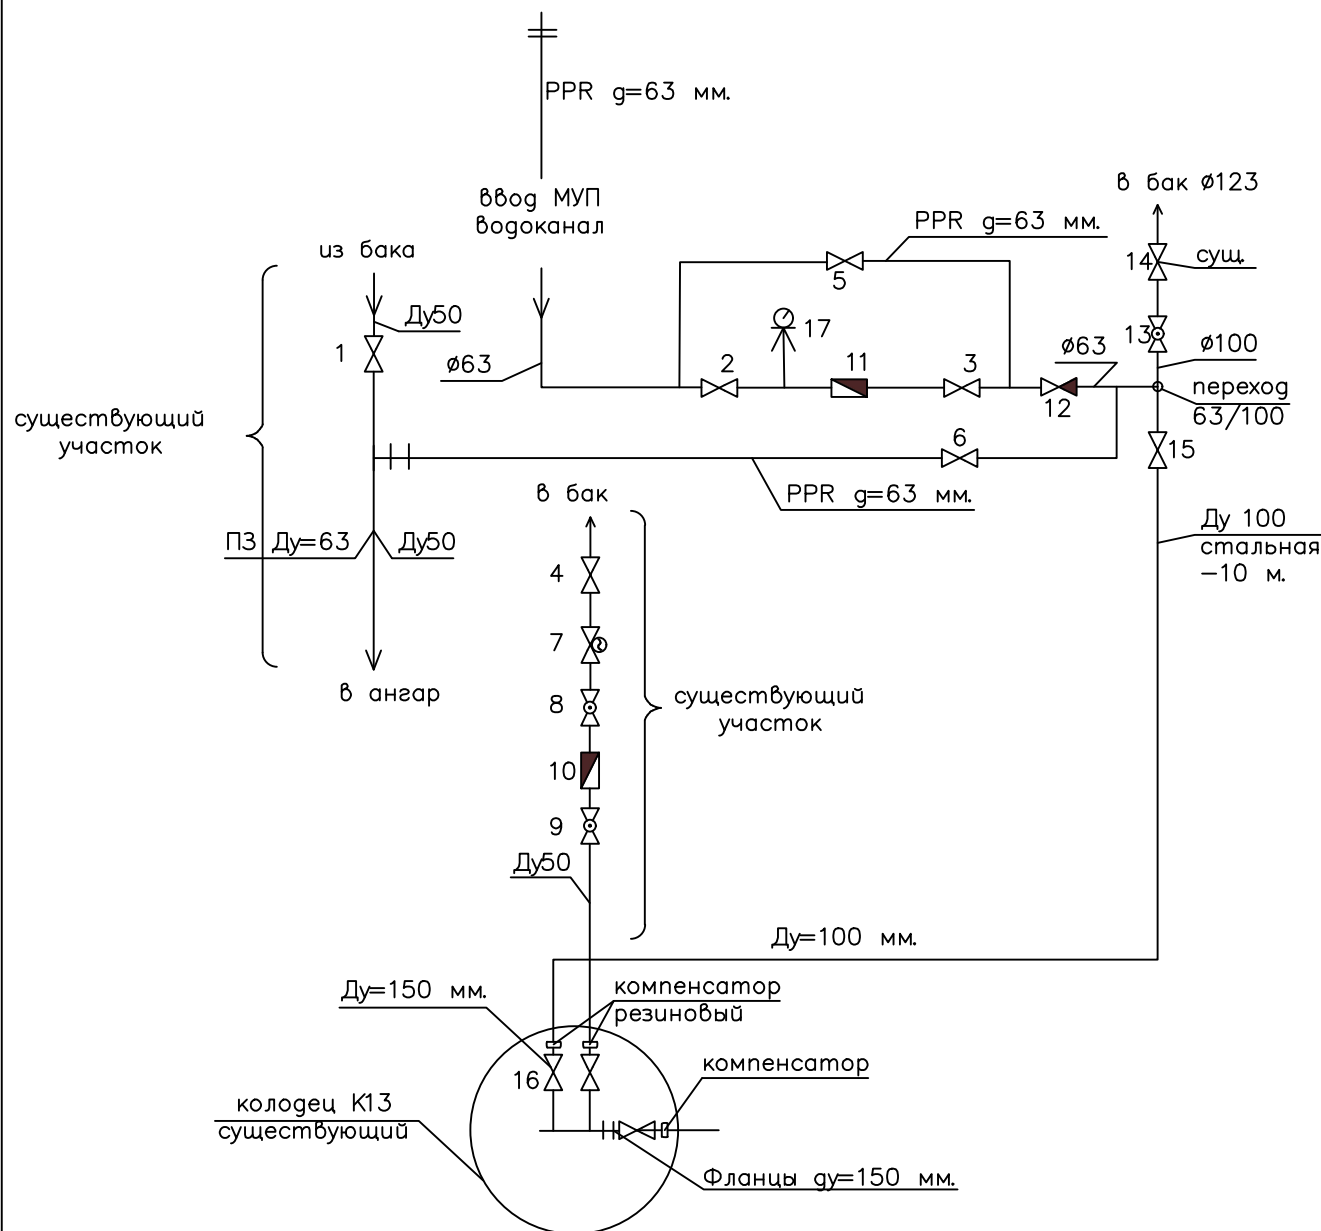

- 1,2,3,4,5,6 – затвор дисковый Ду50 Genebre;
- 7 – клапан электромагнитный (сущ.) Dunfos;
- 8,9 – кран шаровый Ду32(сущ.) 1 1/4 Frap;
- 10 – счетчик воды Ду32 (сущ.) – ВСКМ 90–32;
- 11 – счетчик воды Ду50 – НОРМА СТВ 50Х;
- 12 – клапан обратный Ду50 Tecofi EN GJS–400–15;
- 13, 15 – затвор межфланцевый gу=100 мм.– Tecofi;
- 14 – затвор дисковый Ду125(сущ.)– Tecofi;
- 15 – затвор межфланцевый Ду100– Tecofi;
- 16 – затвор межфланцевый Ду150– Tecofi;
- 17 – манометр с 3 ходовым краном – РОСМА go 1,0 МПа;

Материалы:

- Фланец gу=50мм.–9 шт.;
- Фланец PPR Dn=63мм.–2 шт.;
- Втулка под фланец Dn=63мм.–9 шт.;
- Втулка под фланец ППЭ Dn=63мм.–2 шт.;
- Труба PPR Dn=63мм.–12 м.п.;
- Фланцы стальные Dn=100мм.–6 шт.;
- Труба стальная Dn=100мм.–10 м.п.;
- Фланец g=150 мм.–1 шт.;
- Отводы 90 град. g=100 мм.–3 шт.;
- Тройник g=63 мм.– 4 шт.;
- Отвод 90 град. g=63мм.–6 шт.;
- Переход 100x63–1 шт.;
- Переход 150x100–1 шт.